


アサヒ・エンジニアリング株式会社  
CO<sub>2</sub>排出量

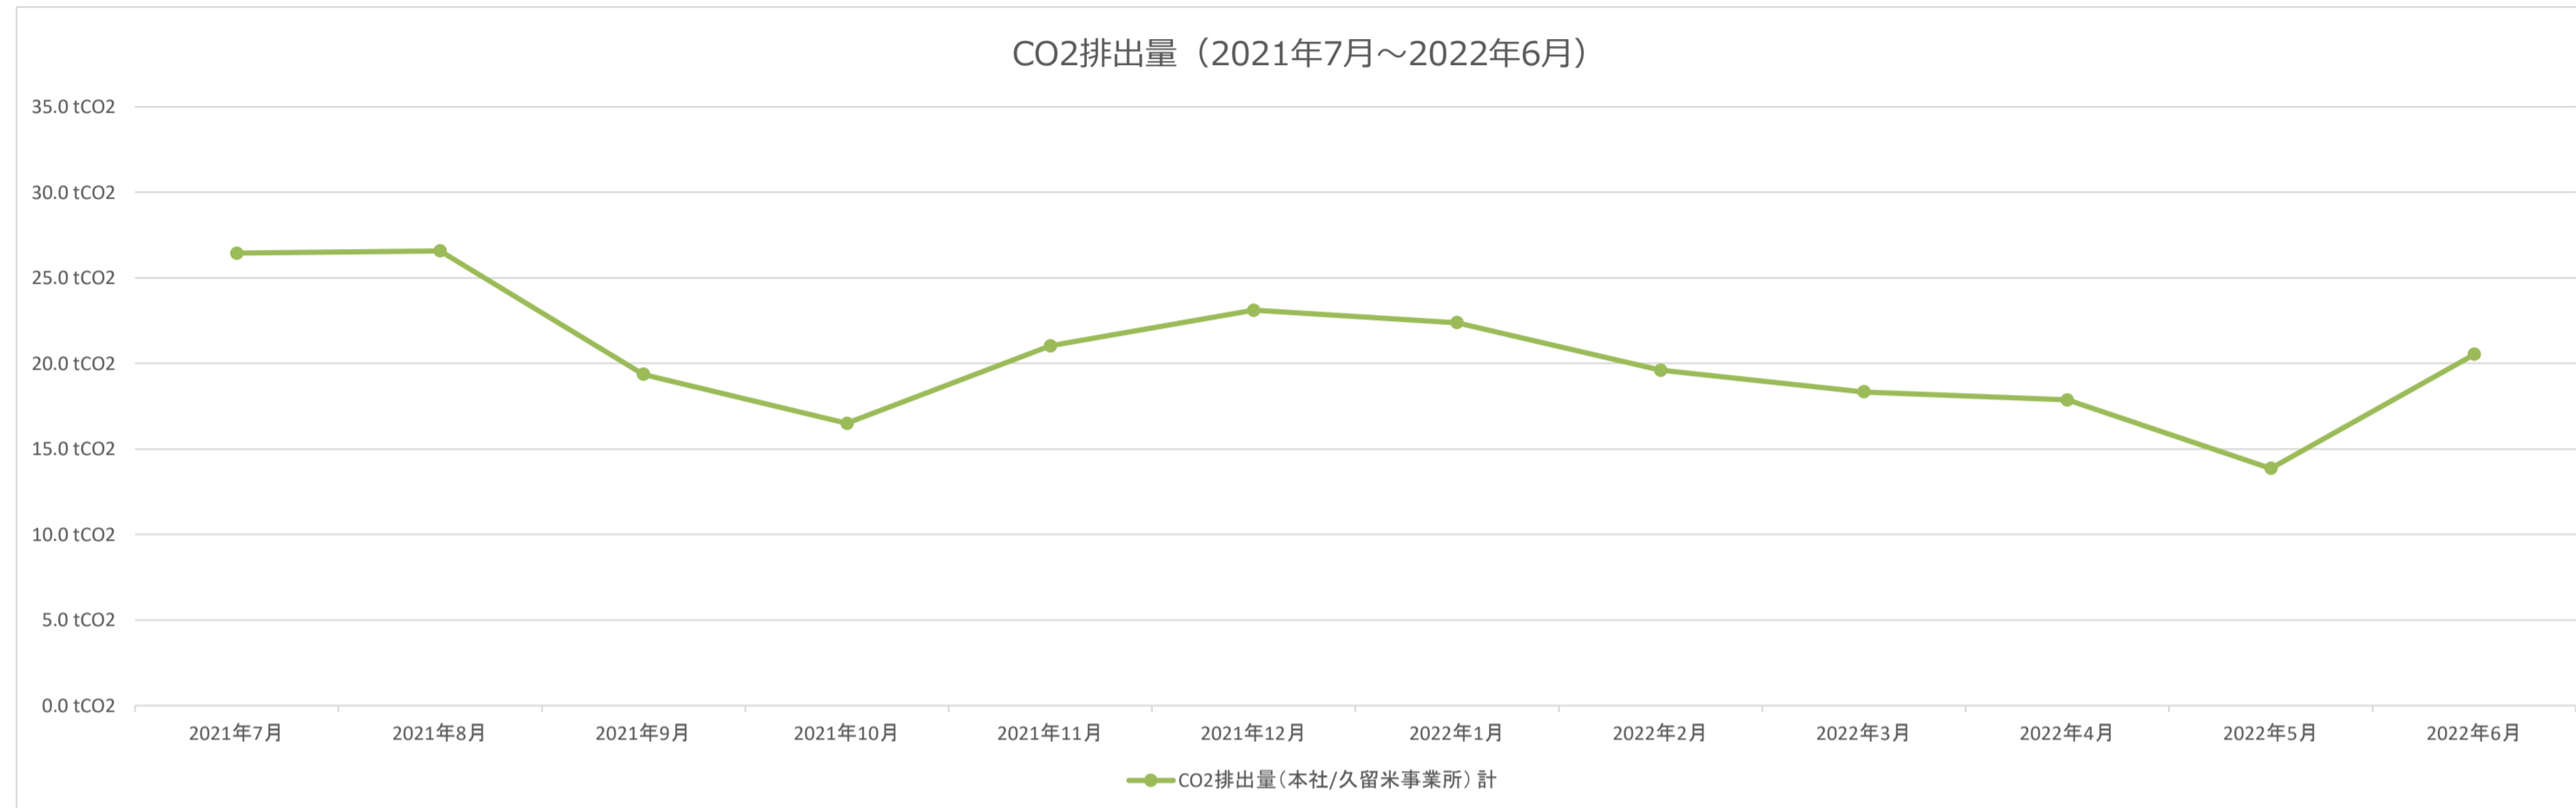

CO <sub>2</sub> 排出量 (本社/久留米事業所)	年月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年4月	2022年5月	2022年6月	年間
	Scope1	1.8 tCO <sub>2</sub>	1.9 tCO <sub>2</sub>	2.0 tCO <sub>2</sub>	2.1 tCO <sub>2</sub>	1.8 tCO <sub>2</sub>	2.4 tCO <sub>2</sub>	1.9 tCO <sub>2</sub>	1.8 tCO <sub>2</sub>	2.0 tCO <sub>2</sub>	1.5 tCO <sub>2</sub>	1.7 tCO <sub>2</sub>	1.9 tCO <sub>2</sub>	22.8 tCO <sub>2</sub>
	Scope2	24.7 tCO <sub>2</sub>	24.7 tCO <sub>2</sub>	17.3 tCO <sub>2</sub>	14.4 tCO <sub>2</sub>	19.3 tCO <sub>2</sub>	20.7 tCO <sub>2</sub>	20.5 tCO <sub>2</sub>	17.8 tCO <sub>2</sub>	16.4 tCO <sub>2</sub>	16.3 tCO <sub>2</sub>	12.1 tCO <sub>2</sub>	18.6 tCO <sub>2</sub>	222.8 tCO <sub>2</sub>
	計	26.4 tCO <sub>2</sub>	26.6 tCO <sub>2</sub>	19.4 tCO <sub>2</sub>	16.5 tCO <sub>2</sub>	21.0 tCO <sub>2</sub>	23.1 tCO <sub>2</sub>	22.4 tCO <sub>2</sub>	19.6 tCO <sub>2</sub>	18.3 tCO <sub>2</sub>	17.9 tCO <sub>2</sub>	13.9 tCO <sub>2</sub>	20.5 tCO <sub>2</sub>	245.6 tCO <sub>2</sub>

※Scope1、Scope2の排出量は本社及び久留米事業所の合計です。

※CO<sub>2</sub>への換算係数は、環境省の「電気事業者別排出係数」(電力) および「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」(燃料) を使用しています。